


1. Resultater

OMRÅDE	RUM	LUFTPRØVE ALM.		
		Rum Tomt/ Optaget	CFU/m3	CFU/m3 Udendørs
Hal	H0.043	T	455	3.800
Hal	H0.041	O	58	
Hal	H0.027	T	54	

2. Lokationer

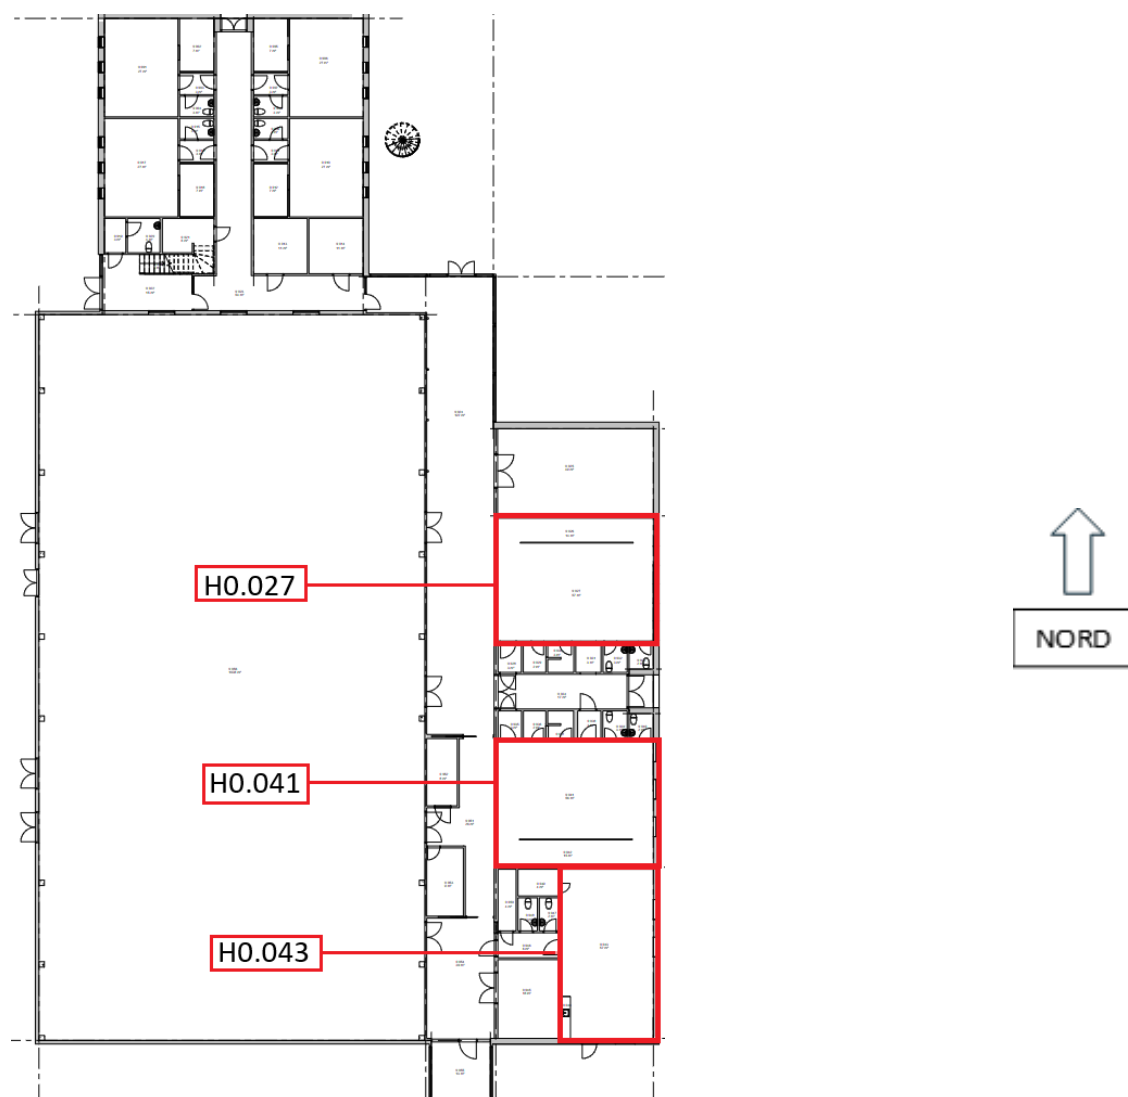

Figur 1. Plantegning for Langbjerghallen, stueetagen med markering af prøvelokationer

3. Baggrund

Der blev skimmelsaneret i de ovenfor nævnte rum 16. juni grundet forhøjede værdier ved seneste prøvetagning 7. april.

4. Værdier

Der bliver taget højde for sæsonen og således taget referenceluftprøver udendørs. Ifølge SBI Anvisning 281 (1. udg. 2025), tabel 2, ser man i marts – november ikke kun på det faktiske kimal, men også på mængden af luftbårne CFU i et givent rum, sammenlignet med udendørsniveauet. Det er sæson for meget høje udendørsværdier og middelværdien udenfor blev målt til hele 3.800 CFU/m³

Alle tre prøver er meget tilfredsstillende og meget lave. De let forhøjede værdier i rum 43 'taktikrummet' skyldes med stor sikkerhed indtrængen af udendørsluft, hvad enten der er blevet åbnet vinduer eller ventilationen har bragt sporer med ind. Vi har også foretaget kvalitative analyser af luftprøverne fra taktikrummet og udenfor, og det er de samme sporer der ses i begge miljøer.

Normalt kigger vi nærmere på lokaliteter hvor kimaltallet overstiger 230 CFU/m³ uanset, men dette giver ingen mening når udendørsniveauet er så højt som det er pt.

Vi konkluderer, at saneringen har været effektiv og opfyldt sit formål.

5. Målemetode

Målemetoder, analysemetoder og forbehold kan rekvireres for alle udførte prøvetagninger.

Rødovre den 24. juni 2026



Eric Tox-Ahrenkiel – CPH Clean Air