




Skimmelrapport BRK-54 Kælder Prøve 9 - 2025 02 28
Brøndby Kommune – Langbjerg, Tybjergparken 2

1. Resultater

PRØVELOKATION	CFU / m^3	INTENSITET
K.036	4	Lav
K.017	12	Lav
K.049	4	Lav
K.035	54	Lav

2. Lokationer

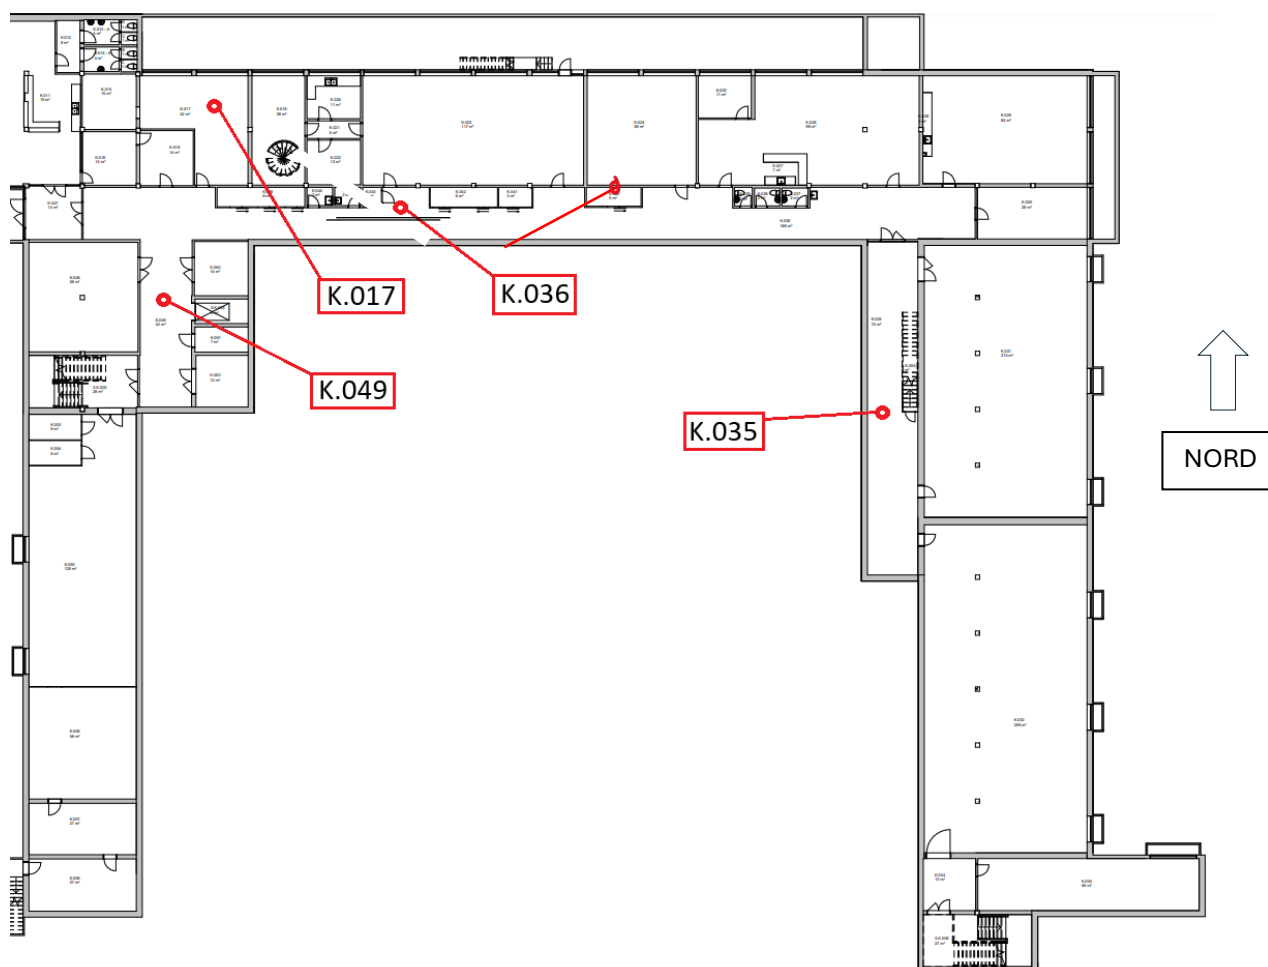

Figur 1. Plantegning for Kælderen under JAC med markering af prøvelokationer